


# Močovice

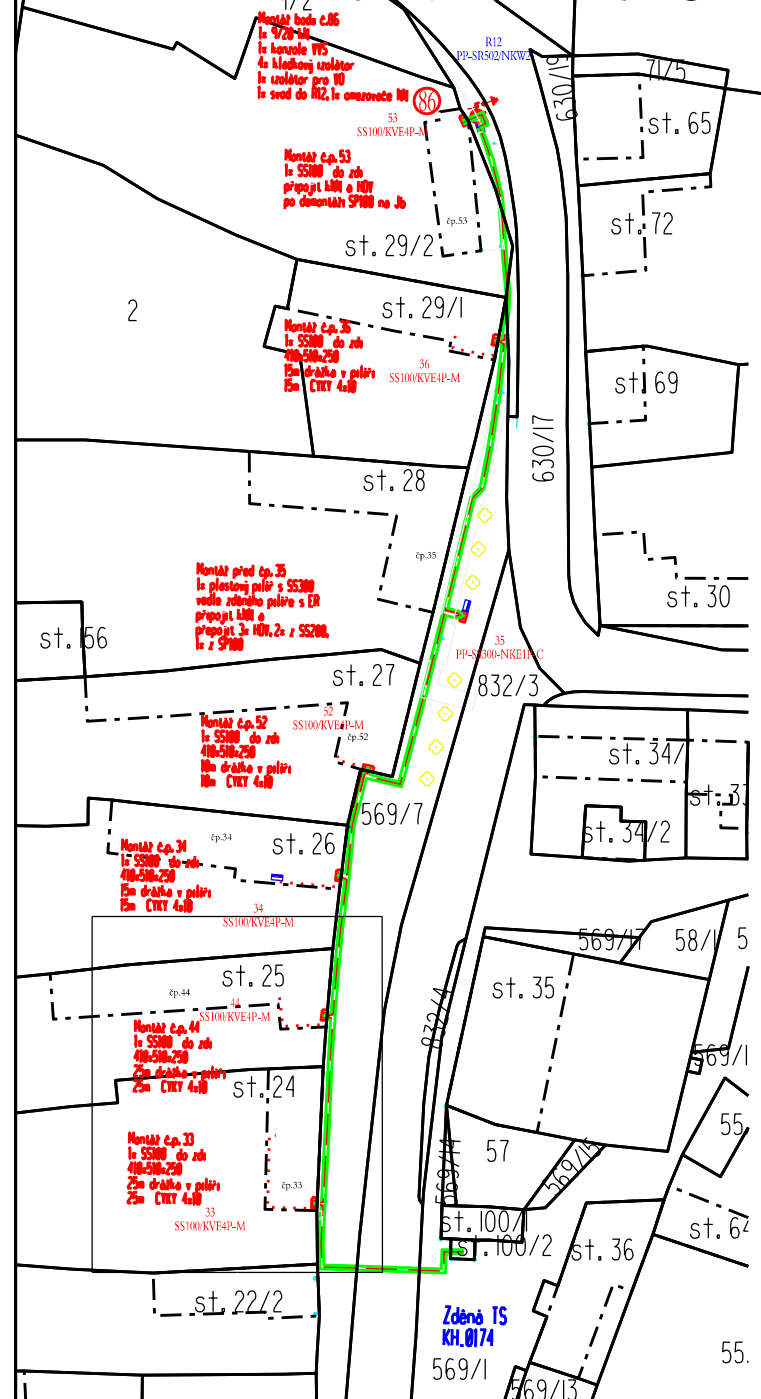

- způsob uložení energetického zařízení pro ocenění VB dle § 39b vyhlášky 488/2020 Sb.
- pozemek parc.č. 630/22
- druh zařízení: zemní kabelové vedení NN
- šířka pásma VB pro vklad do KN: 0,3m na každou stranu od krajního kabelu
- délka vedení: 40 m
- způsob uložení energetického zařízení pro ocenění VB dle § 39a vyhlášky 488/2020 Sb.
- pozemek parc.č. 630/22
- druh zařízení: 1x podpěrný bod

---

- způsob uložení energetického zařízení pro ocenění VB dle § 39b vyhlášky 488/2020 Sb.
- pozemek parc.č. 569/7
- druh zařízení: zemní kabelové vedení NN
- šířka pásma VB pro vklad do KN: 0,3m na každou stranu od krajního kabelu
- délka vedení: 57 m
- způsob uložení energetického zařízení pro ocenění VB dle § 39a vyhlášky 488/2020 Sb.
- pozemek parc.č. 569/7
- druh zařízení: zemní kabelové vedení NN
- šířka pásma VB pro vklad do KN: 0,3m na každou stranu od krajního kabelu
- délka vedení: 100 m
- způsob uložení energetického zařízení pro ocenění VB dle § 39a vyhlášky 488/2020 Sb.
- pozemek parc.č. 569/7
- druh zařízení: přípojková skříň - 1ks
- půdorys přípojkové skříně: 0,1m2

---

- způsob uložení energetického zařízení pro ocenění VB dle § 39a vyhlášky 488/2020 Sb.
- pozemek parc.č. 569/1
- druh zařízení: zemní kabelové vedení NN
- šířka pásma VB pro vklad do KN: 0,3m na každou stranu od krajního kabelu
- délka vedení: 8 m

---

- způsob uložení energetického zařízení pro ocenění VB dle § 39a vyhlášky 488/2020 Sb.
- pozemek parc.č. st. 100/2
- druh zařízení: zemní kabelové vedení NN
- šířka pásma VB pro vklad do KN: 0,3m na každou stranu od krajního kabelu
- délka vedení: 1 m

Souhlas s umístěním a realizací stavby na pozemcích:  
 parc.č. 630/22, 569/7, 569/1, st. 100/2  
 dle LV 10001 v k. ú. Močovice  
 vlastník  
 Obec Močovice  
 Močovice 26, 28601 Močovice

Podpis: .....

### Legenda:

- hranice věcného břemena
- nově kabelové vedení AVKY-J 3x240/120mm<sup>2</sup>
- - - nově kabelové vedení AVKY-J 3x120/70mm<sup>2</sup>
- nový podpěrný bod NN (výměna)
- nově kabelové vedení CYKY-J 4x10mm<sup>2</sup> (HVD)
- elektroměřová skříň
- stávající rozpojovací skříň
- nová přípojková skříň
- typ přípojkové skříně, typ rozpojovací skříně, (PPPZ) - plastový, zředěn plniv

<b>AZ Elektrostav, a.s.</b> Bobnická 2020, 288 01 Nymburk IČ 45149909, http://www.az-elektrostav.cz/		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Radechovský V.
		VYPRACOVAL:	Radechovský V.
OBJEDNATEL:	Kutná Hora	OBJEDNATEL:	Močovice
STAVBA - objekt:		STAVBA:	Kutná Hora
KH-Močovice, 53, SS100, kmm, FVE výkres koordinační		MĚŘITKA:	1:500
		ČÍSLO STAVBY:	IV-12-6036074
INVESTOR:	ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly	DATUM:	5/2024
		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	80965 -C.2.1.